


SPS 125.01

Sinnbild
keine maßstäbliche Zeichnung

Zur Voreinstellung Klemme
-Kartonhöhe Handschuhen
und Mundschutz angeben!

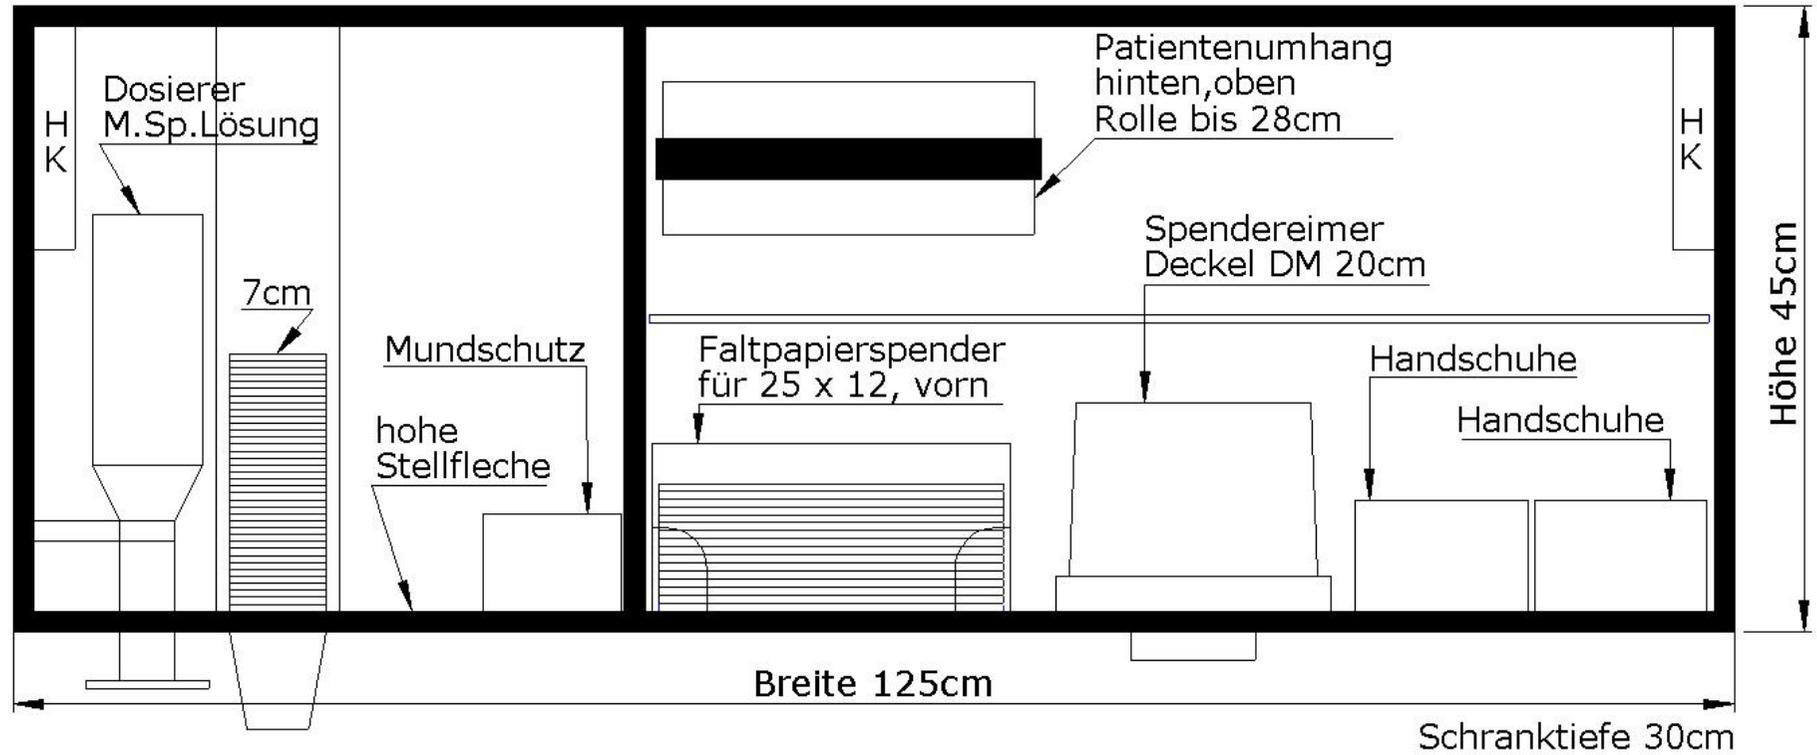


SPS 125.02

Sinnbild

keine maßstäbliche Zeichnung


Zur Voreinstellung Klemme
-Kartenhöhe Handschuhen
und Mundschutz angeben!

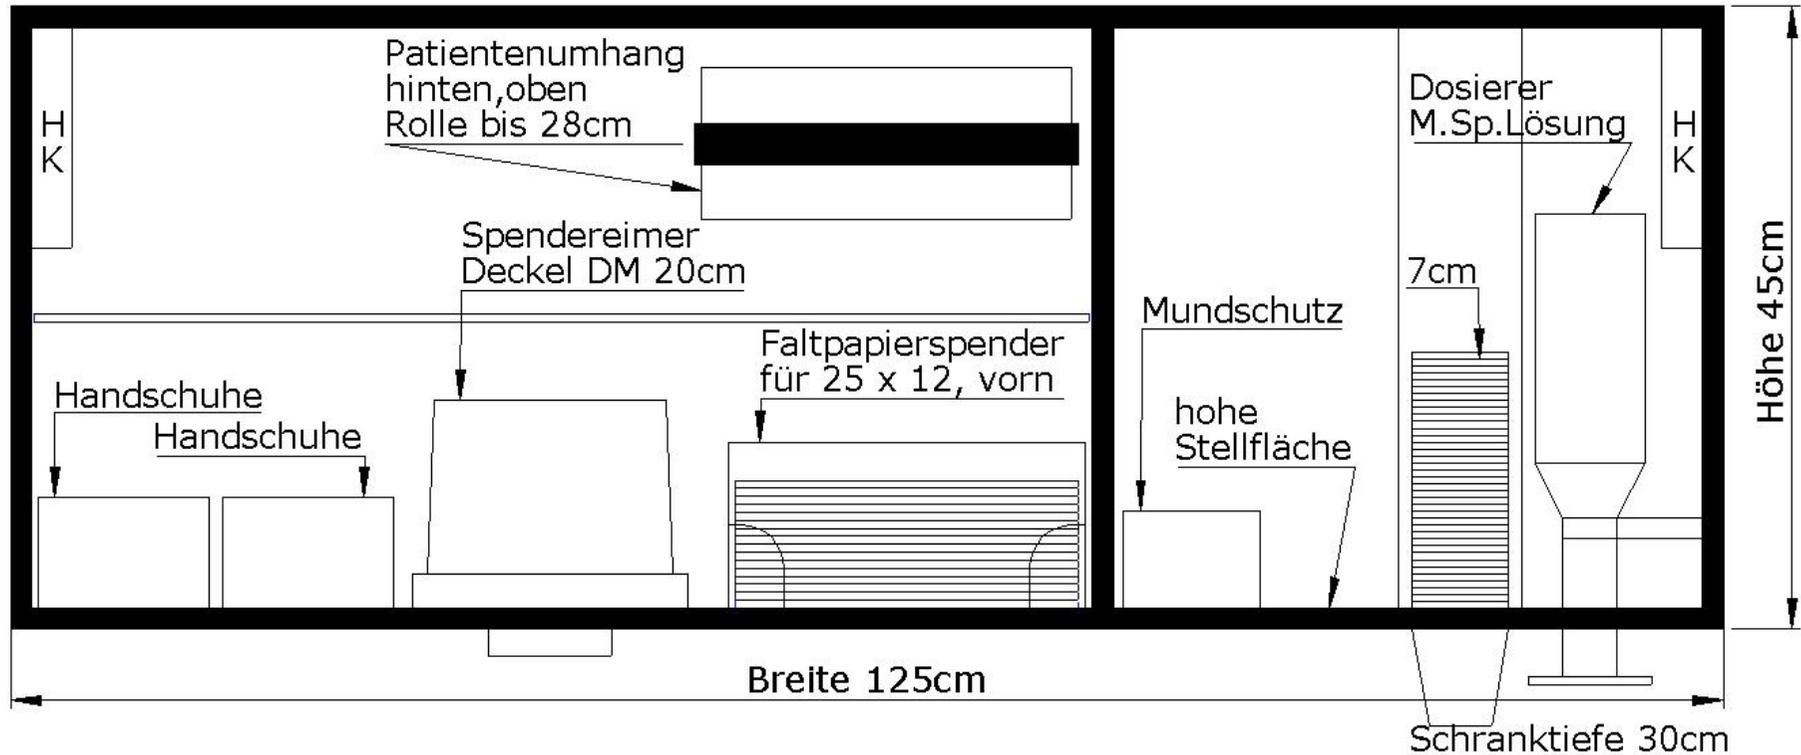

SPS 125.03

Sinnbild
keine maßstäbliche Zeichnung

Zur Voreinstellung Klemme
-Kartonhöhe Handschuhen
und Mundschutz angeben!

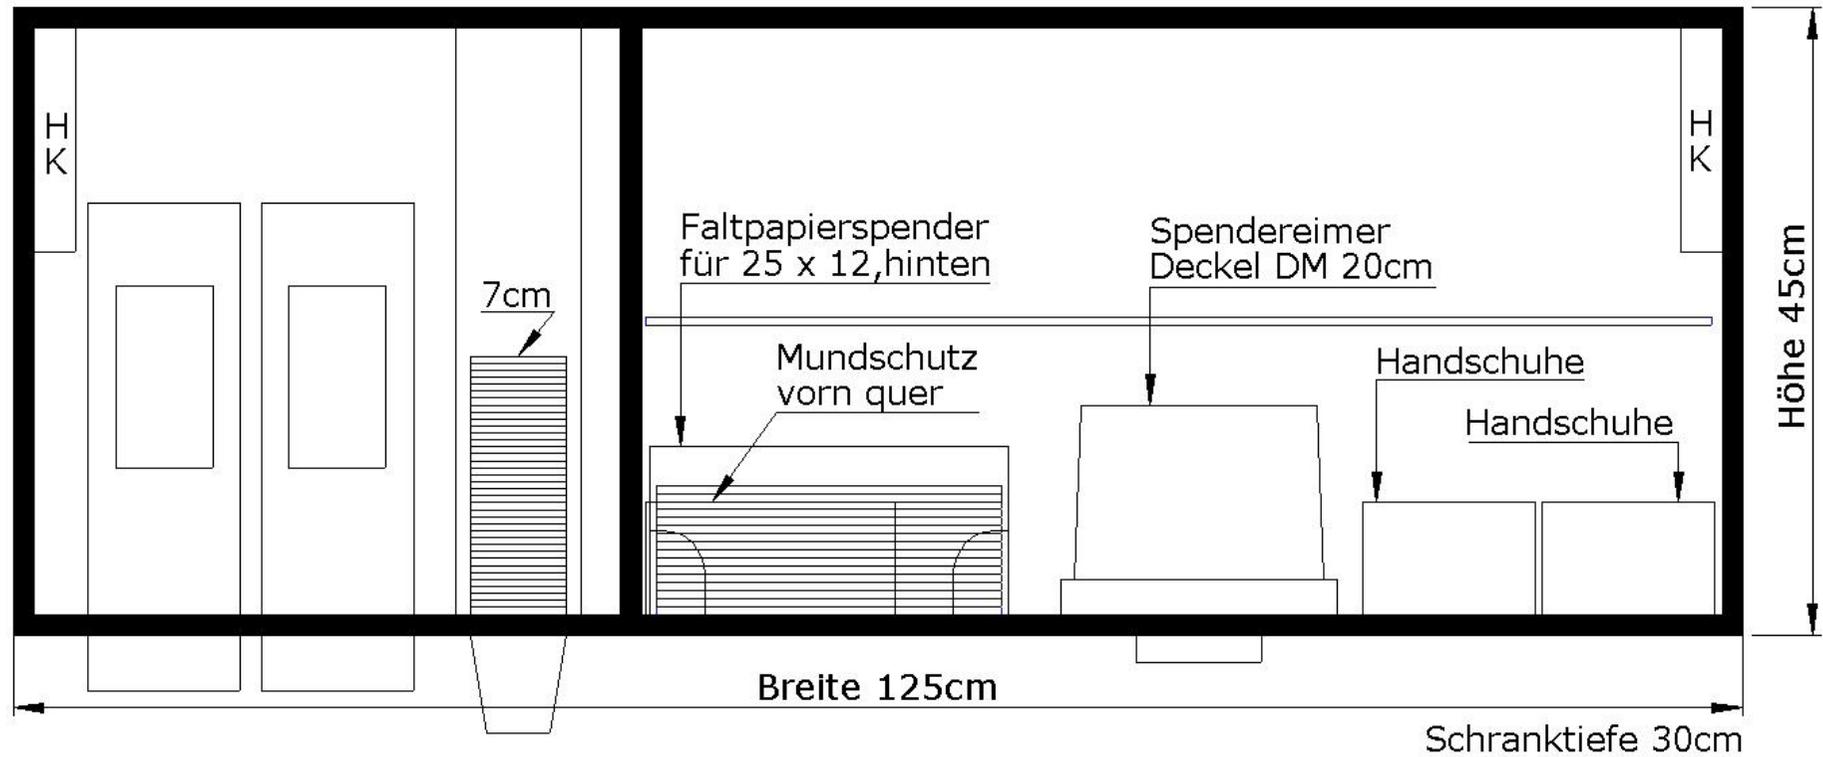

Home: www.spenderschrank.de
Mail: info@spenderschrank.de




Tel.: +49(0)3644 562233
Fax.: +49(0)3644562241

SPS 125.04

Sinnbild
keine maßstäbliche Zeichnung

**Zur Voreinstellung Klemme
-Kartonhöhe Handschuhen
und Mundschutz angeben!**

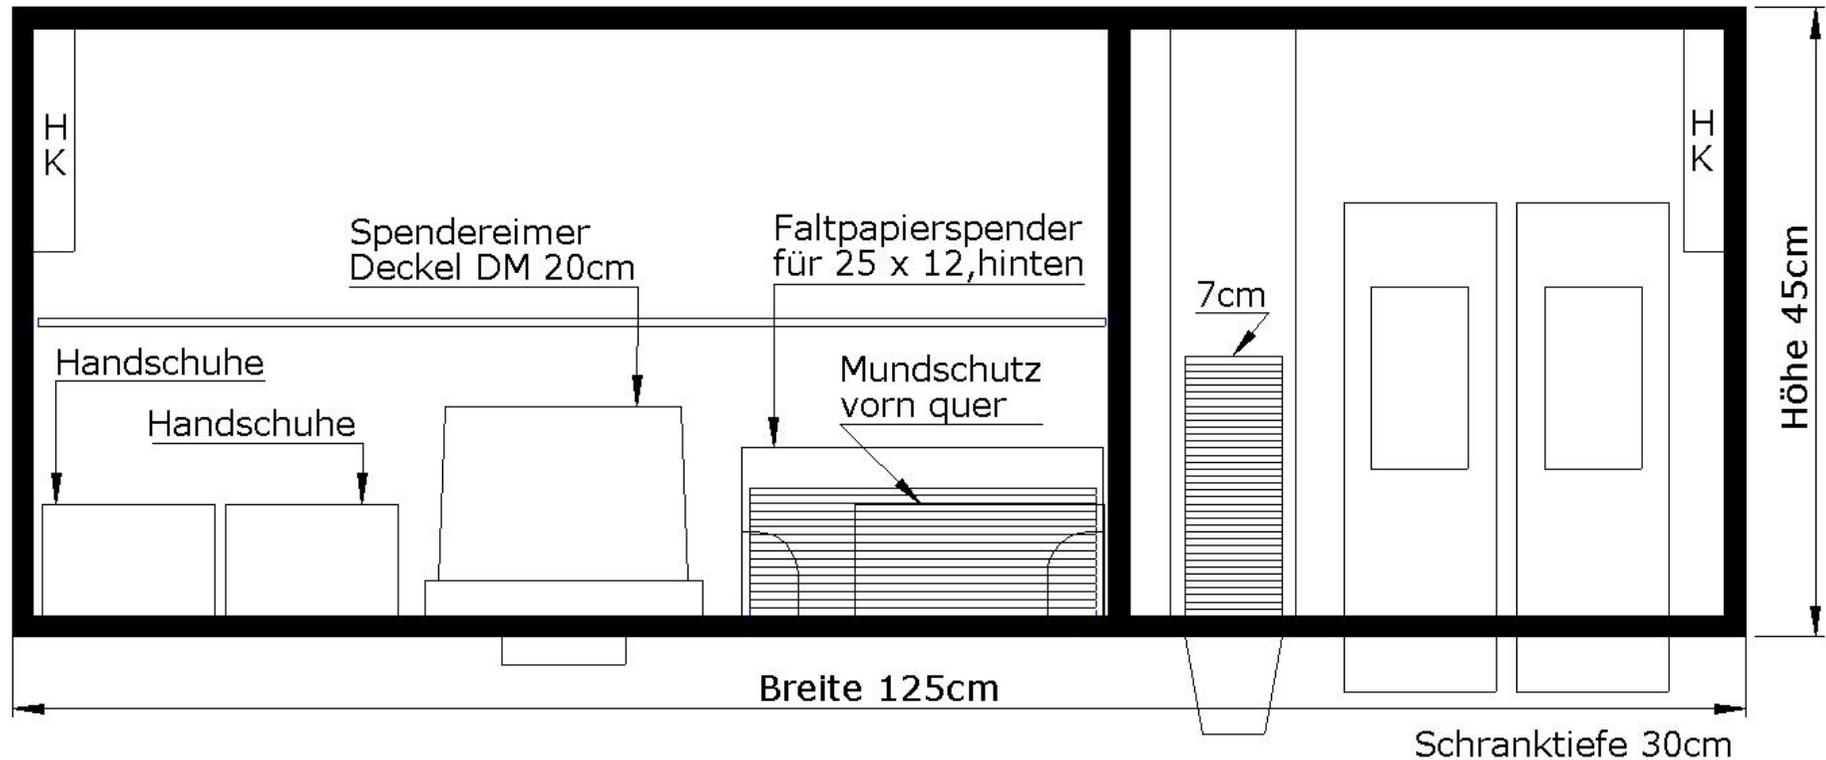

Home: www.spenderschrank.de
Mail: info@spenderschrank.de




Tel.: +49(0)3644 562233
Fax.: +49(0)3644562241

SPS 125.05

Sinnbild keine maßstäbliche Zeichnung

Zur Voreinstellung Klemme
-Kartonhöhe Handschuhen
und Mundschutz angeben!

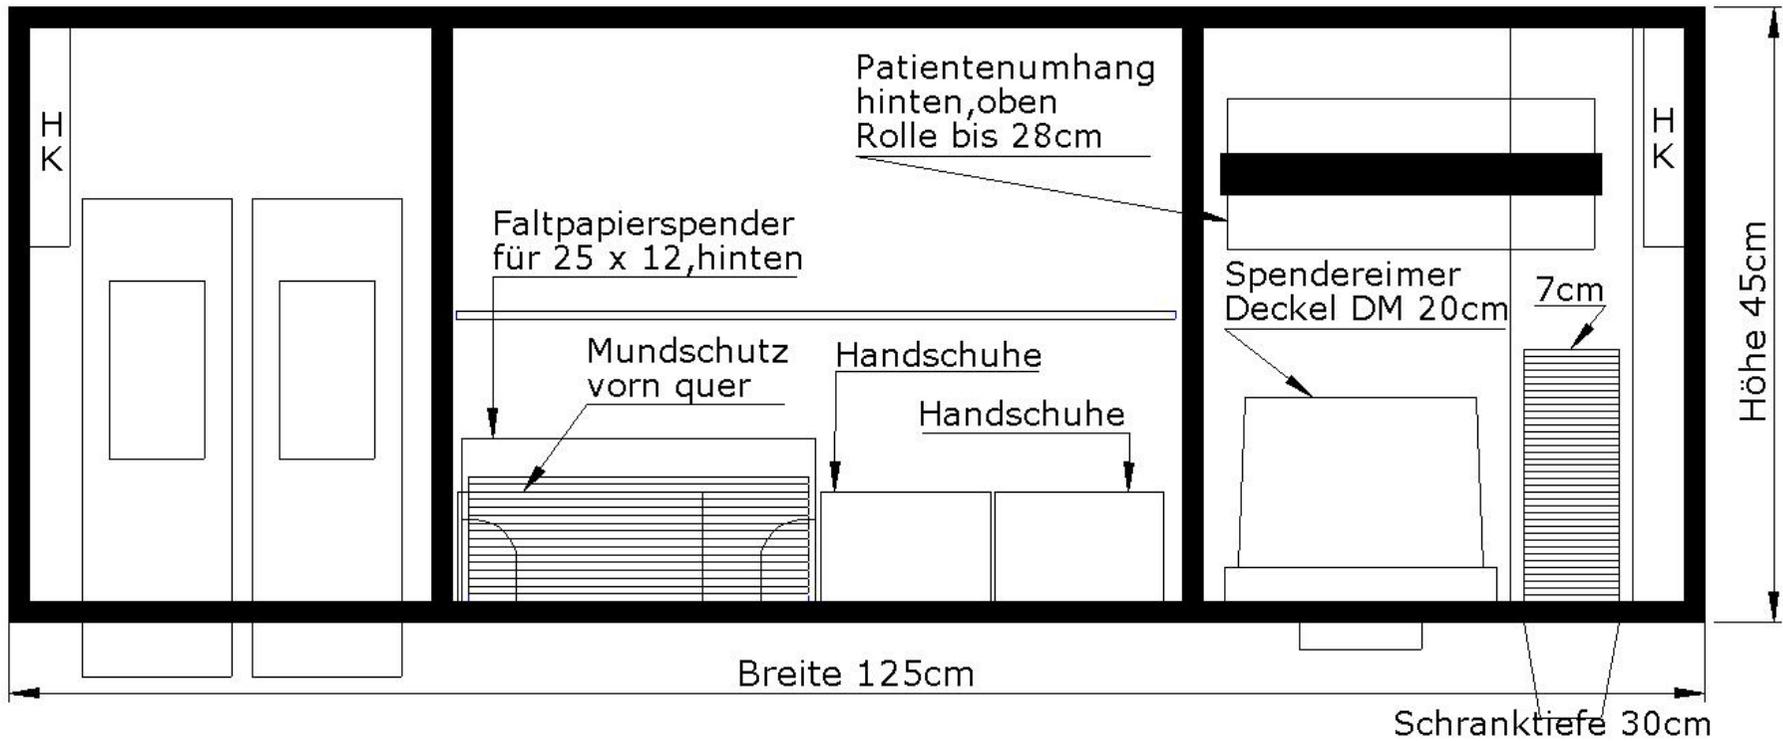


SPS 125.06

Sinnbild

keine maßstäbliche Zeichnung

Zur Voreinstellung Klemme
-Kartonhöhe Handschuhen
und Mundschutz angeben!

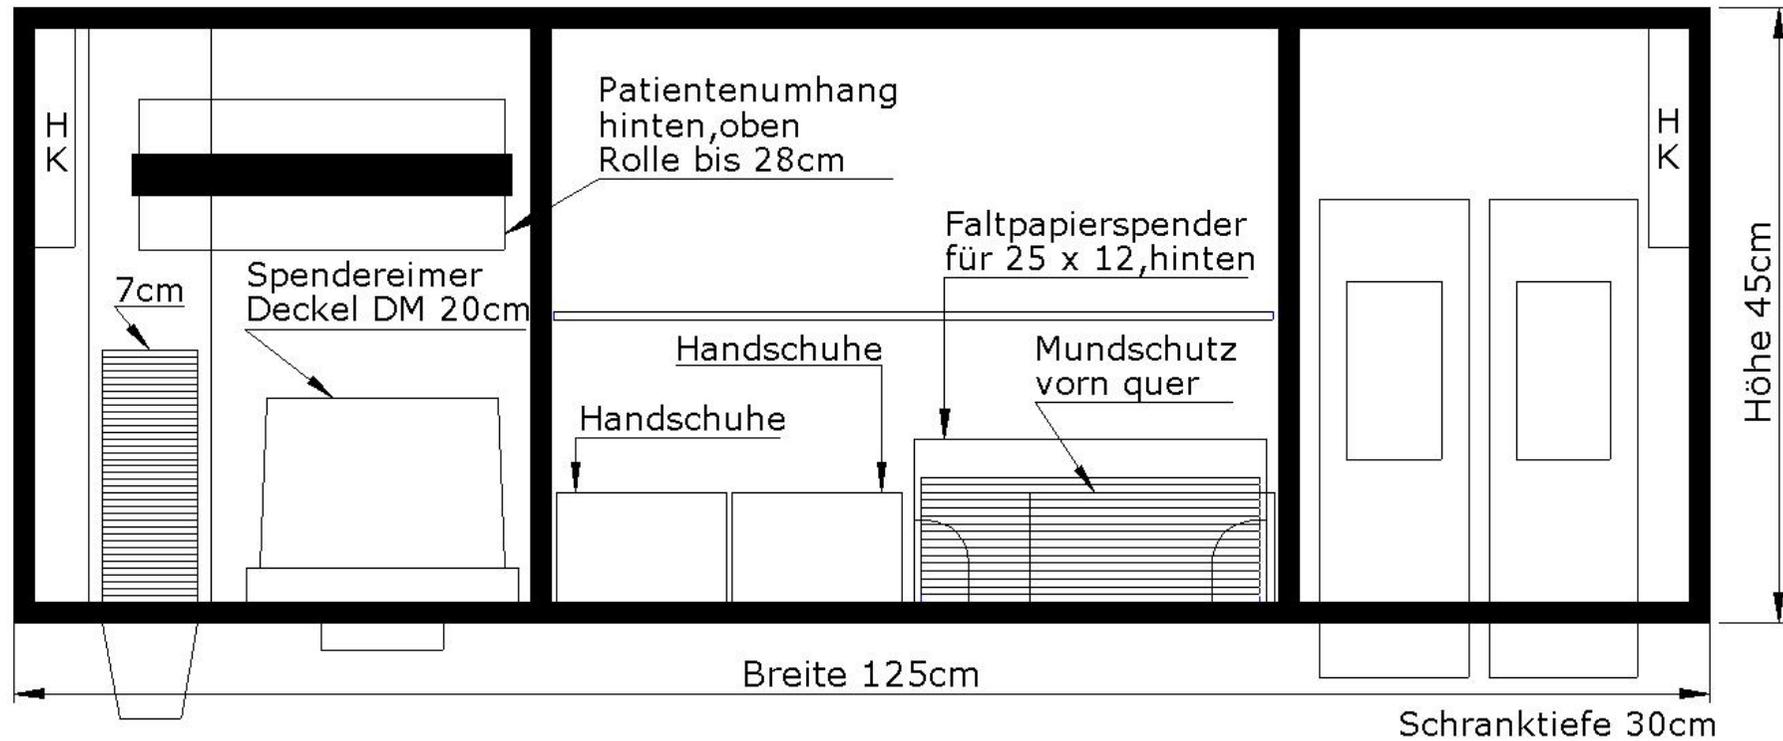

Home: www.spenderschrank.de
Mail: info@spenderschrank.de



Tel.: +49(0)3644 562233
Fax.: +49(0)3644562241